


# 再発防止対策

◇ 下記対策箇所についてルーズスペーサを設置することと致しました。

## 対策箇所 位置図

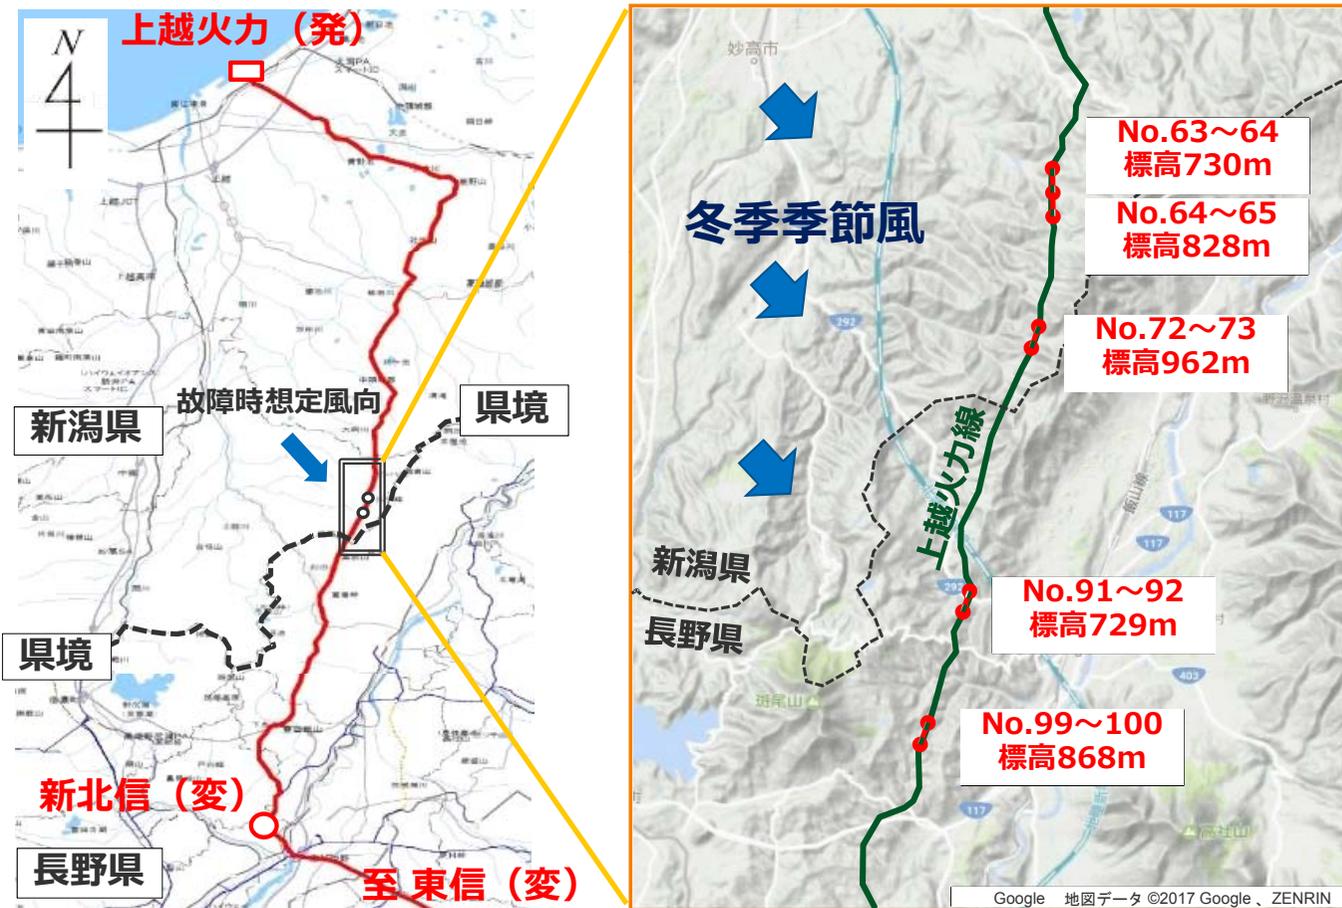

## ルーズスペーサの設置例



片側電線把持部が回転可能な構造を有し、揚力特性が変化  
→ギャロッピング現象を抑制