


敷地内斜面補強工事

高台に設置したガスタービン発電機から原子炉建屋間の電源ルートなどの位置する範囲（3, 4号機北側）に斜面補強工事をおこないます。

《斜面補強》

鋼材（ロックボルト）により斜面を補強します。

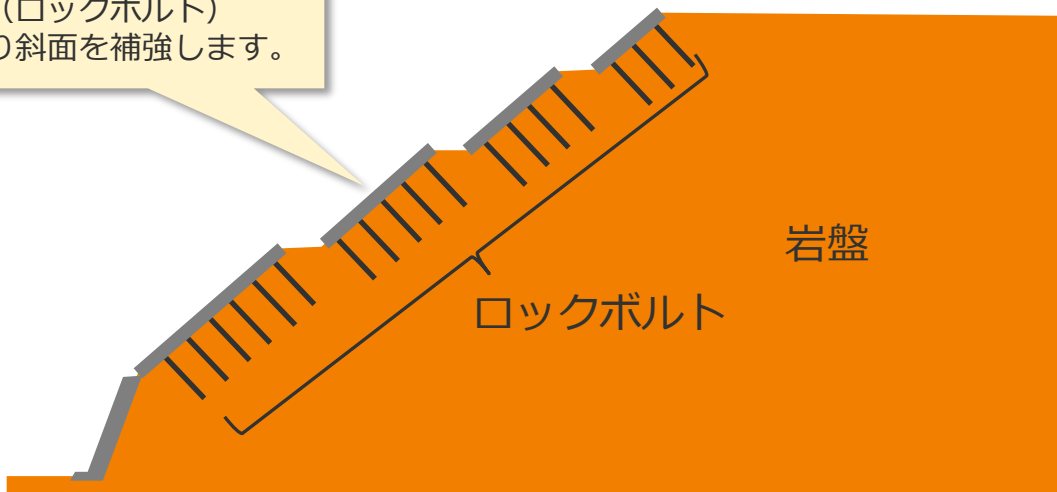

斜面補強工事完了後の様子