


# 5号機第4回定期検査の工程

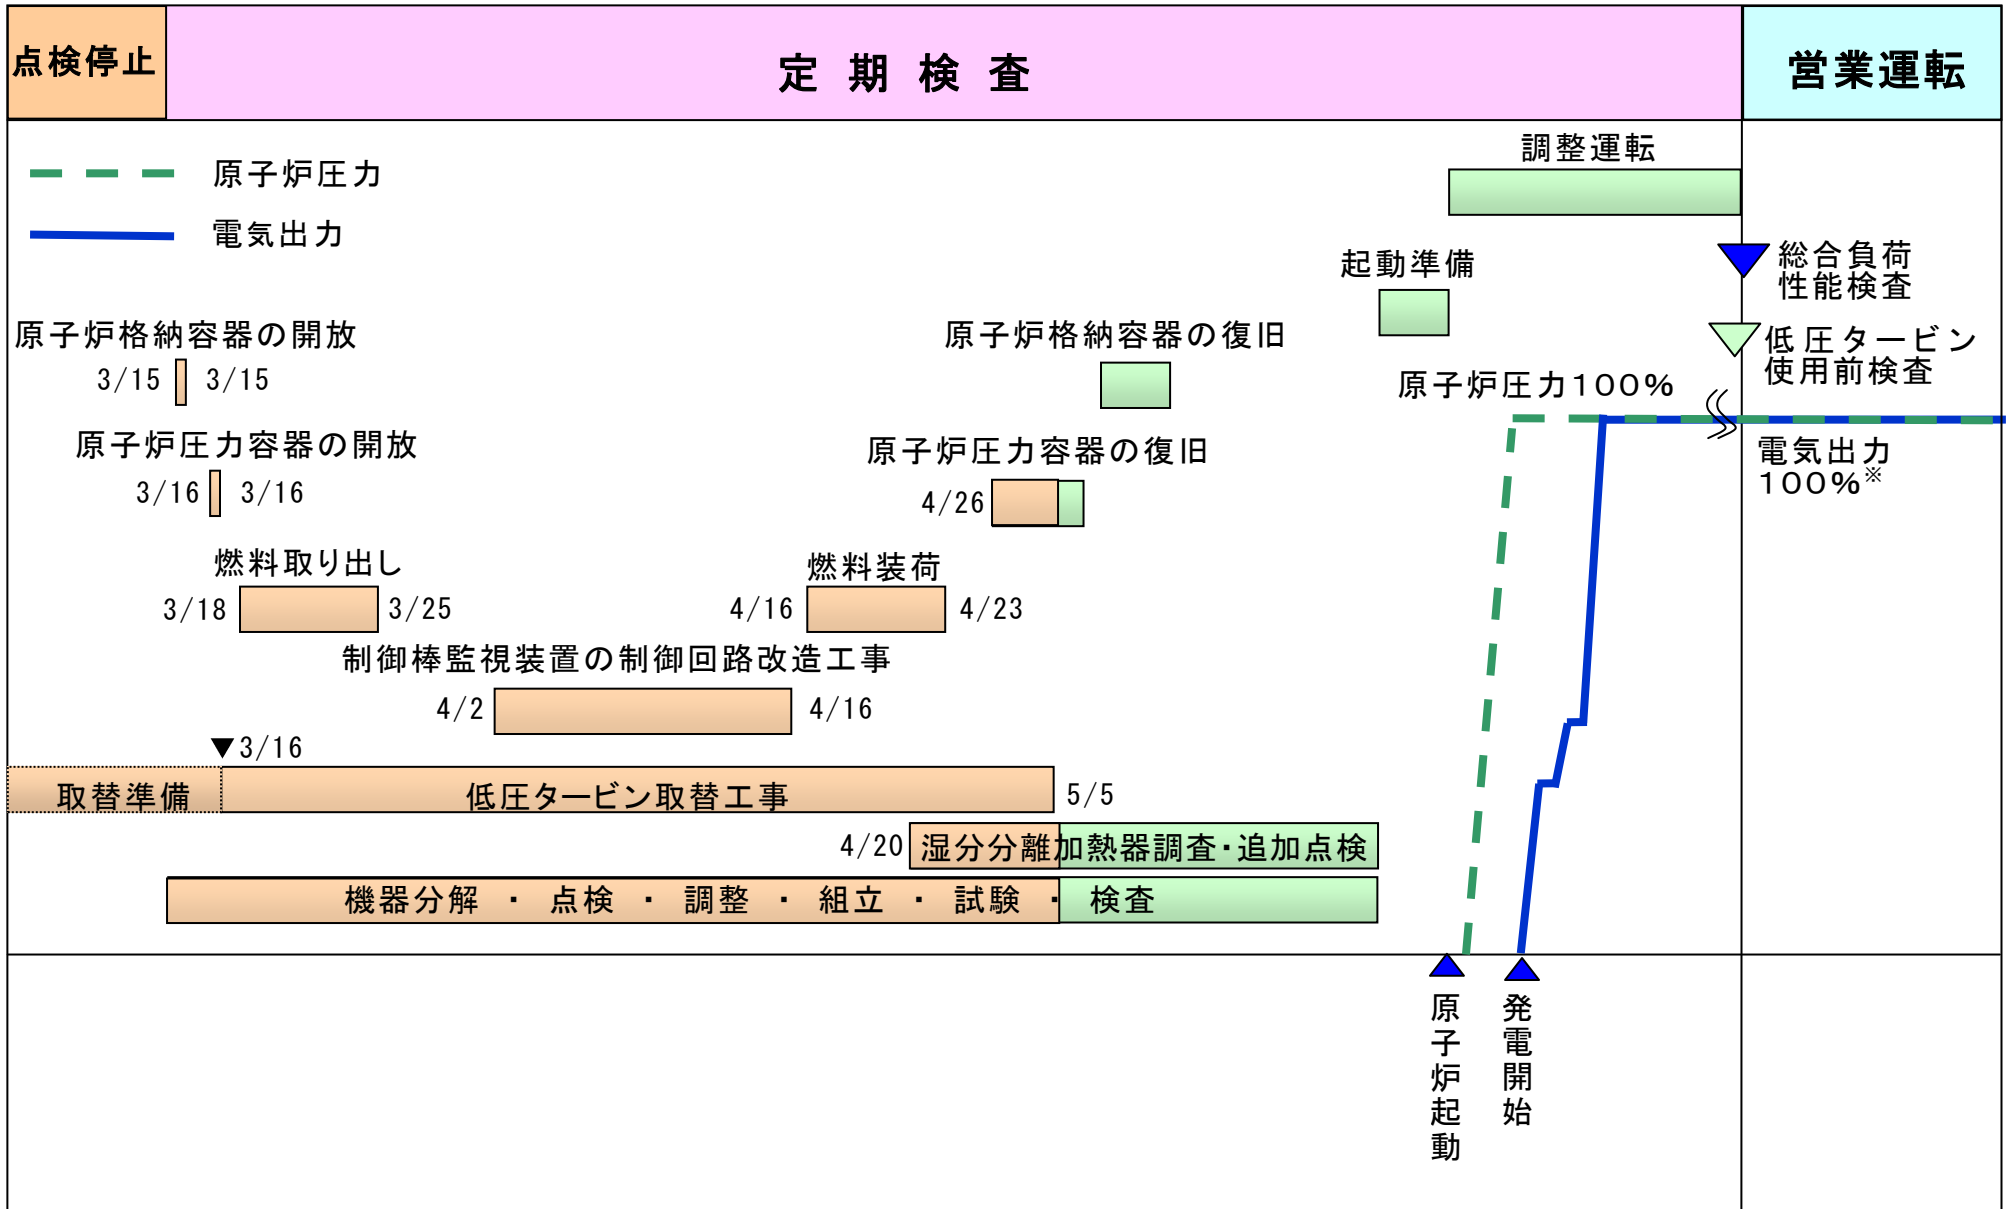

※ 2006年6月15日に発生した低圧タービン第12段羽根の損傷事象を踏まえ、対策を施した低圧タービンとの取替を実施し、電気出力138万kWになります。