工程の流れ

5号機第4回定期検査の工程

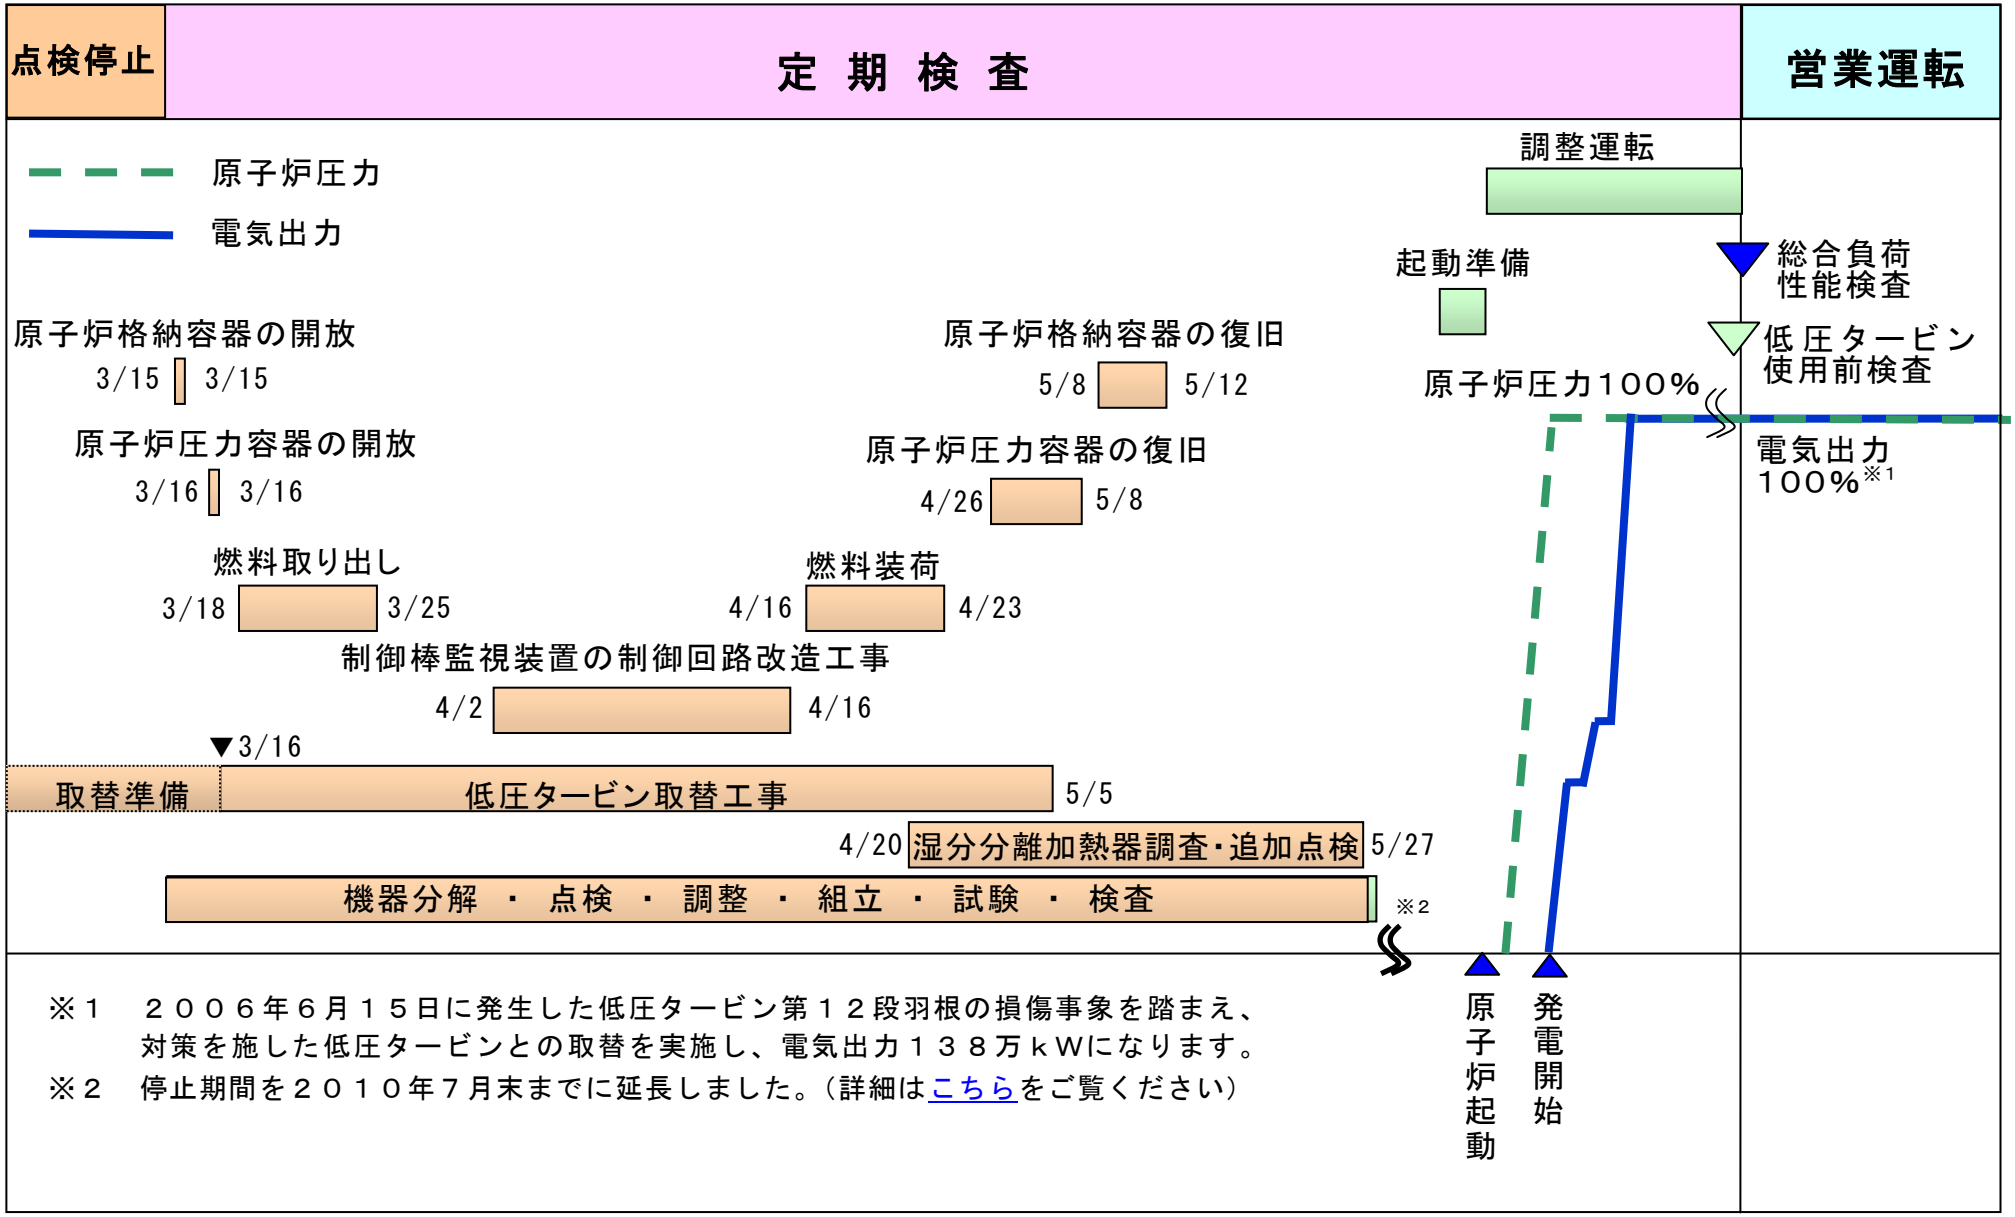

※１　２００６年６月１５日に発生した低圧タービン第１２段羽根の損傷事象を踏まえ、対策を施した低圧タービンとの取替を実施し、電気出力１３８万ｋＷになります。

※２　停止期間を２０１０年７月末までに延長しました。（詳細はこちらをご覧ください）

２０１０年５月２７日更新