

1号機火災発生現場の状況

照明用電源の切替盤内の状況(煙発生後の状況)




照明用電源の切替盤

〔高さ:約2メートル
幅 :約80センチメートル〕




切替盤内の切替器

〔高さ:約40センチメートル
幅 : "〕

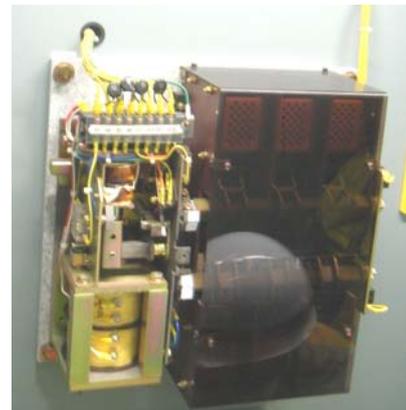

切替器のカバーを外した状態

照明用電源の構成

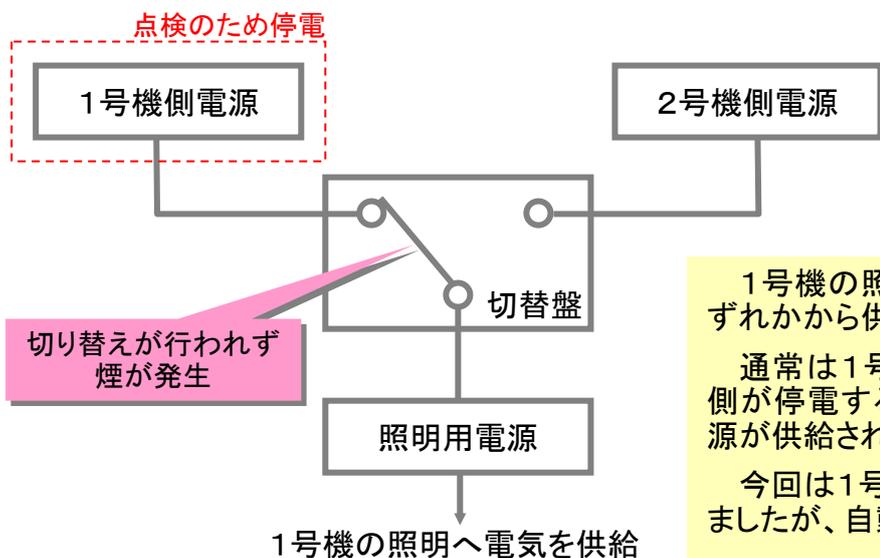

1号機の照明用電源は、1号機または2号機のいずれかから供給できるようになっています。

通常は1号機側から電源を供給しており、1号機側が停電すると自動で切り替わり、2号機側から電源が供給されます。

今回は1号機側電源点検のため、同電源を停電しましたが、自動で電源が切り替わりませんでした。