久　野　脇　水　力　発　電　所　の　概　要

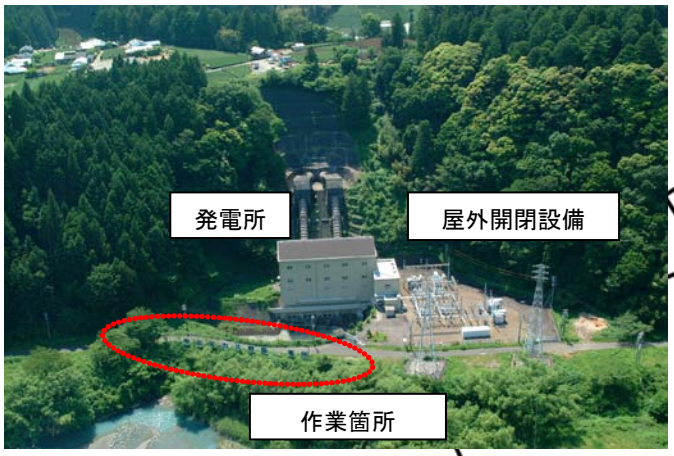

運用開始年月	昭和 19 年 3 月
発電所形式	ダム水路式
最大使用水量	78m³/s
最大出力	32,000kW
水車発電機	2 台（1,2 号機）
水車形式	縦軸フランシス

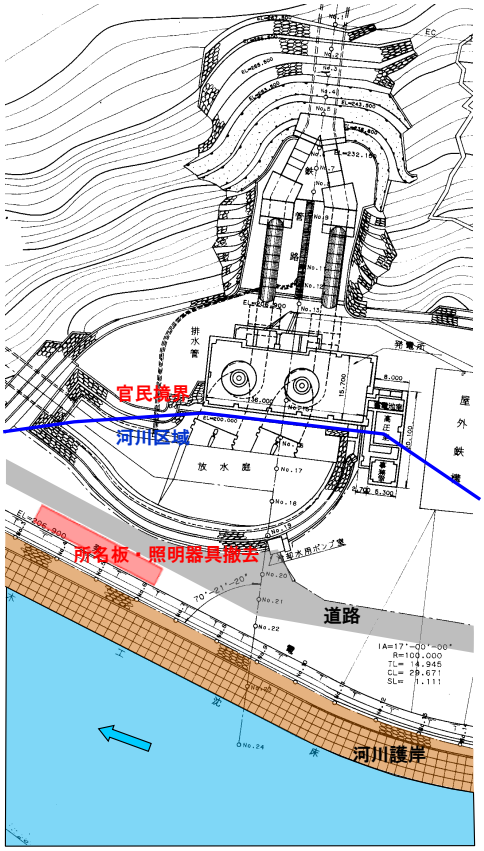

［工事前］

［工事後］