



# 系統空容量マッピングの見直し概要

- 当社は、「系統情報の公表の考え方」（平成28年4月改定 資源エネルギー庁）に基づき、特別高圧以上の送変電設備に関する熱容量面での空容量の状況をホームページ上で公開しています。
- 2018年4月2日から想定潮流の適正化に関する今回の見直し結果を反映するとともに系統空容量マッピングの表示基準について見直します。

## <500kV、275kV系統の系統空容量マッピング> 見直し前

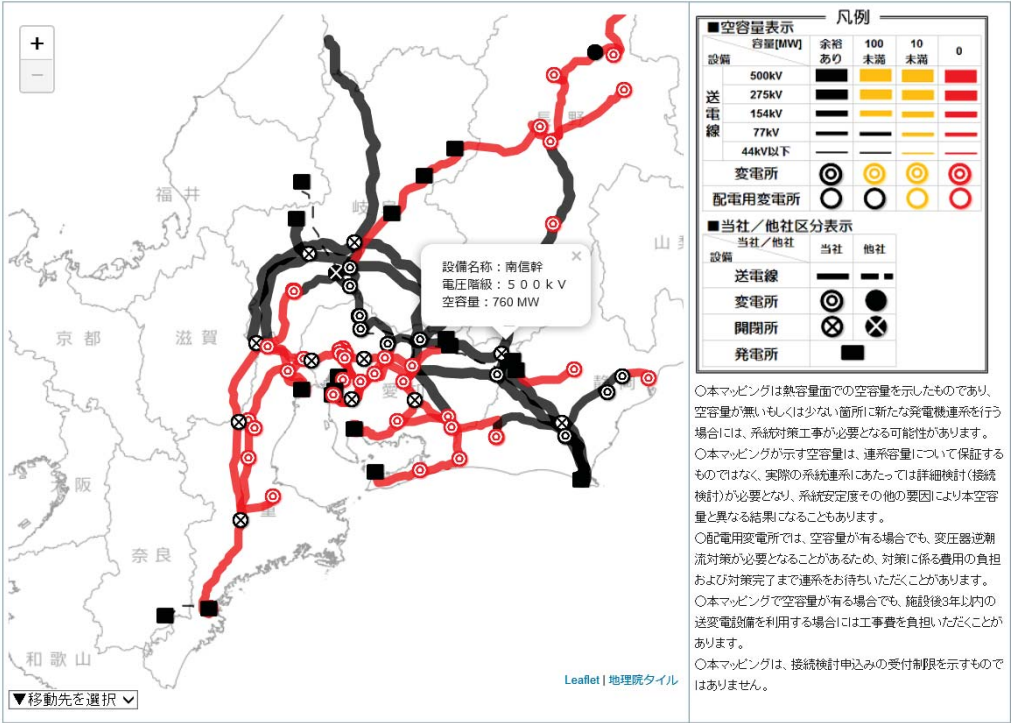

## 見直し後 (イメージ)

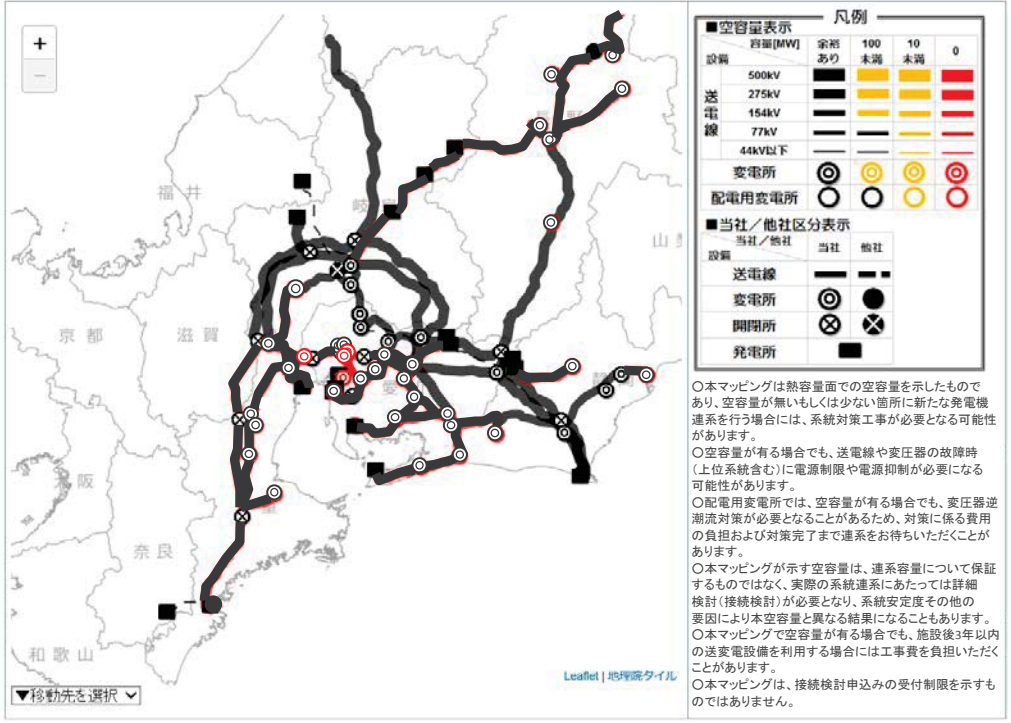

送電線等の故障時における**電源制限等の制約なし**でも空容量がある場合黒または黄色表示

これまでの空容量の考え方に加え、送電線等の故障時における**電源制限等を条件**に算定した結果、空容量がある場合も黒または黄色表示