


徳山水力発電所 1号機 不具合の原因について


参 考

凡例： — 回転部

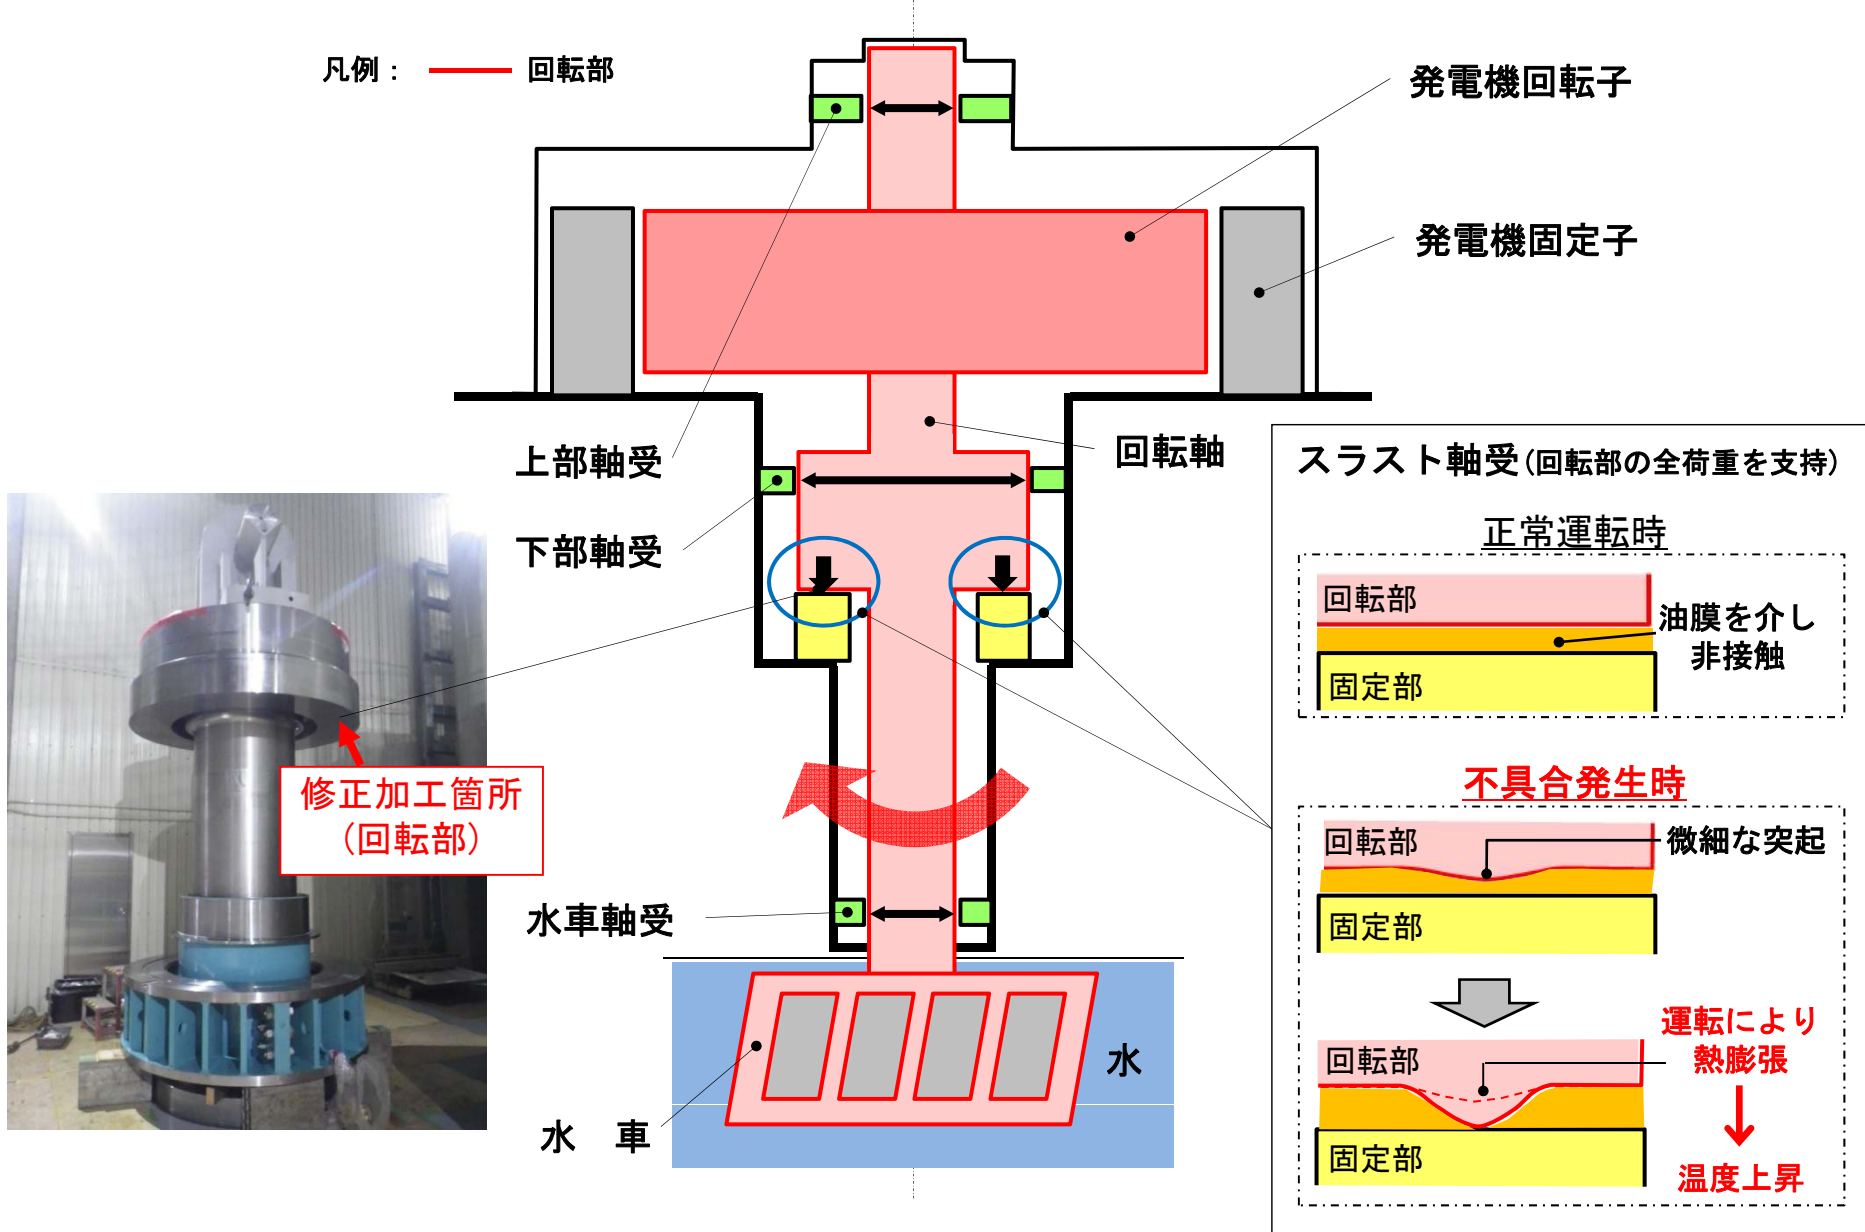

スラスト軸受 (回転部の全荷重を支持)

正常運転時

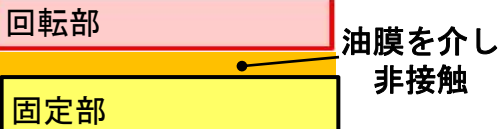

不具合発生時

