

2014年2月27日
中部電力株式会社


今冬の電力需要実績について（2014年2月26日時点）

1 2013年度冬季電力需要実績の、2013年度冬季計画および2012年度実績との比較

	2013年度（2013年12月～2014年2月）			2012年度（2012年12月～2013年2月）	
	計 画 (A)	実 績 (B)	差 (B - A)	実 績 (C)	差 (B - C)
最大3日平均電力	2,267 万 kW	2,309 万 kW	42 万 kW	2,224 万 kW	85 万 kW
1 点最大電力	2,355 万 kW※	2,365 万 kW	10 万 kW	2,258 万 kW	107 万 kW

※2011年度並みの厳冬となると想定した場合の計算値

2 最大電力および気温の推移

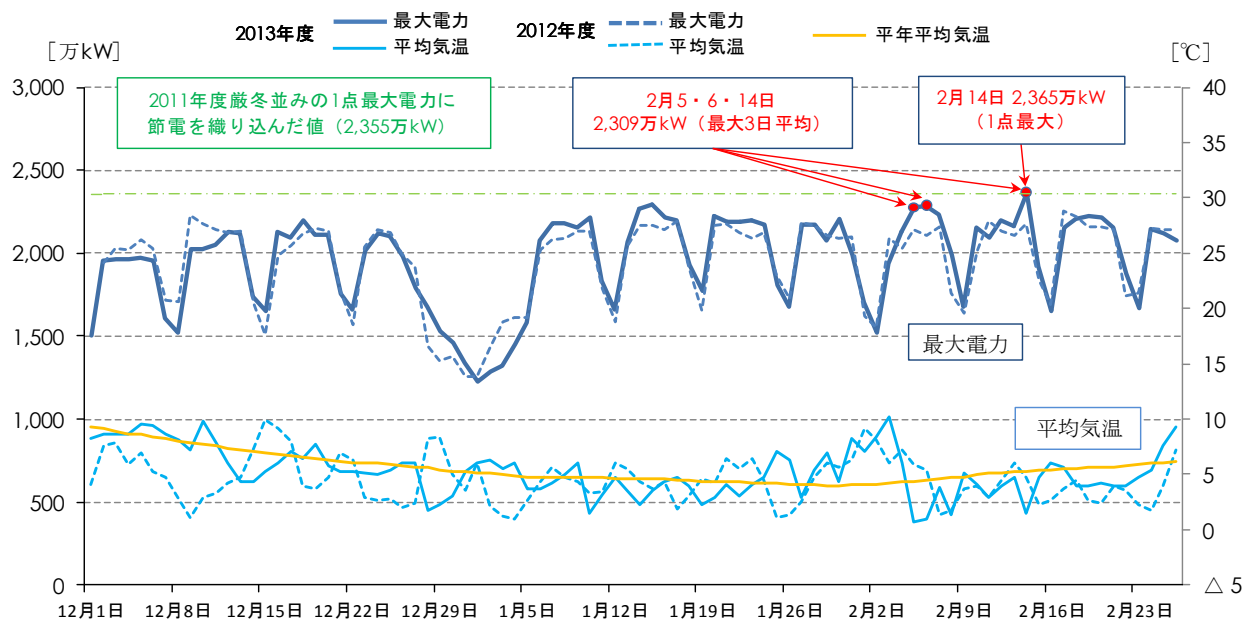

3 名古屋の平均気温の平均

[単位：℃]

	12 月				1 月				2 月	
	上旬	中旬	下旬	月間	上旬	中旬	下旬	月間	上旬	中旬
本 年	8.7	6.1	4.6	6.4	4.8	3.6	5.2	4.6	4.8	4.2
前年差	3.2	0.4	▲0.2	1.1	1.3	▲0.4	0.8	0.6	▲0.7	0.4
平年差	0.3	▲0.7	▲1.2	▲0.6	0.0	▲1.0	1.1	0.1	0.5	▲1.2

（参考）名古屋の真冬日等の日数

	12 月		1 月		2 月	
	冬日	真冬日	冬日	真冬日	冬日	真冬日
本 年	3 日	0 日	14 日	0 日	8 日	0 日
前 年	11 日	0 日	19 日	0 日	11 日	0 日
平 年	3 日	0 日	12 日	0 日	11 日	0 日

※冬 日：最低気温が0度未満の日

真冬日：最高気温が0度未満の日

以 上