


地下配管ダクト点検口、入口扉等閉止

海水取水ポンプから原子炉建屋に冷却水を送水する配管は、屋外配管ダクト（地下階）を通じて原子炉建屋とつながっています。このため、敷地内に浸水した場合を想定し、配管ダクト入口扉への強化扉・水密扉の設置や、点検口への水密蓋の設置をおこないます。



対策前

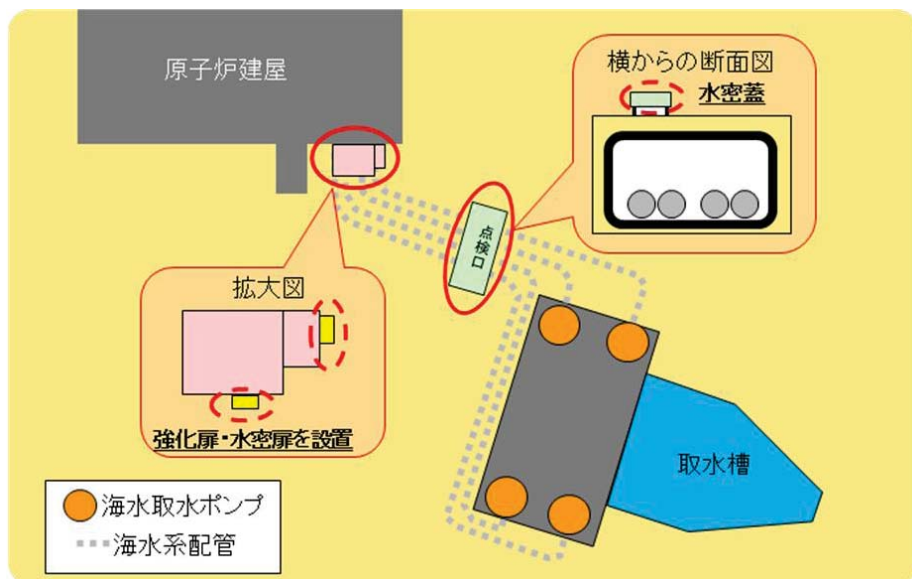

対策後

