


# 格納容器ベントの遠隔操作化 格納容器ベント弁操作用窒素ボンベの設置

全ての交流電源喪失時において、原子炉格納容器のベントが必要な場合に、現場ですみやかにベント弁を開弁できるように窒素ボンベなどの資機材を配備します。  
また、速やかなベント操作実施に向けて、中央制御室からの遠隔操作化を図ります。また破裂板の撤去を行います。

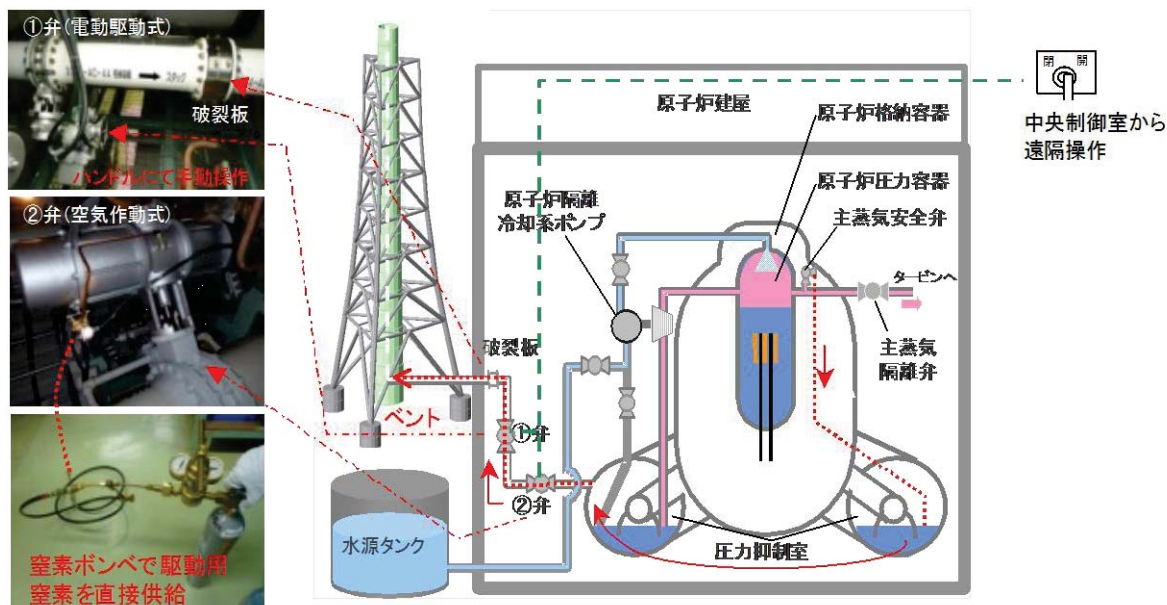

炉心から発生する蒸気により、原子炉格納容器圧力が上昇します。  
このため、原子炉格納容器圧力を逃すベント操作を実施します。